


Требования к проему для установки секционных ворот.

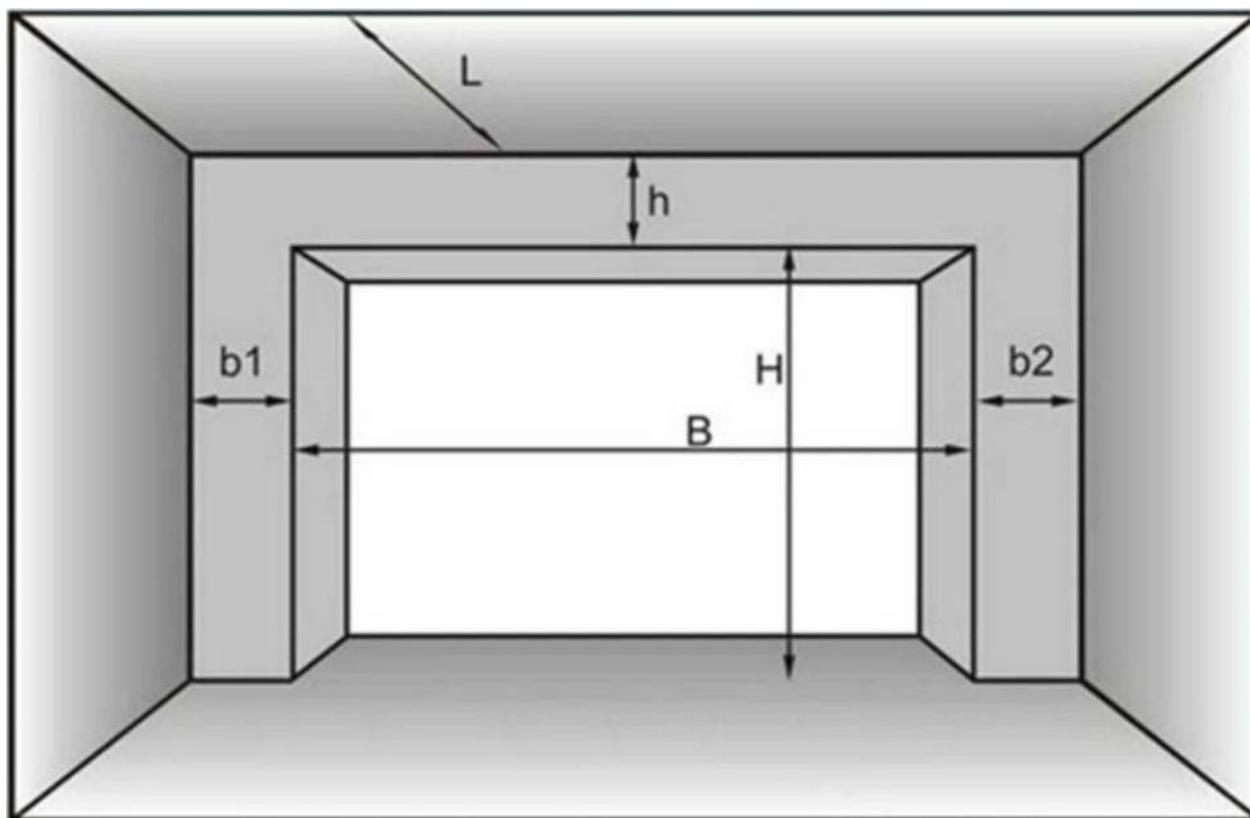

b_1, b_2 – 150 мм.

B, H – заказной размер ворот.

h – 220 мм.

$L = H + 300$ мм. для ворот без электропривода.

$L = 3000$ мм для ворот с электроприводом.

Пол в зоне монтажа ворот, должен быть финишным, без выступов и впадин. Максимальный перепад высоты пола по горизонтали, не более 20 мм.

Стена в зоне b_1, b_2, h , должна быть в одной плоскости, максимально ровной и вертикальной, для наилучшей герметизации проема.

В случае установки электропривода, на потолке должна быть установлена силами Заказчика розетка 220В (провод сечением 3х1,5), по центру проема, на удалении 2500 мм от проема.